

次は、蛇足ながら、送風機による測定が難しい、
多層の建物で、煙突効果を利用して気密性を測
定するアイデアの紹介


スライド1枚

気密性能評価

NETS SPID

多層階建物の煙突効果で気密性を測定する方法

早川眞先生の問題意識を共有すると多数室換気測定法で改善できるのではないかな？

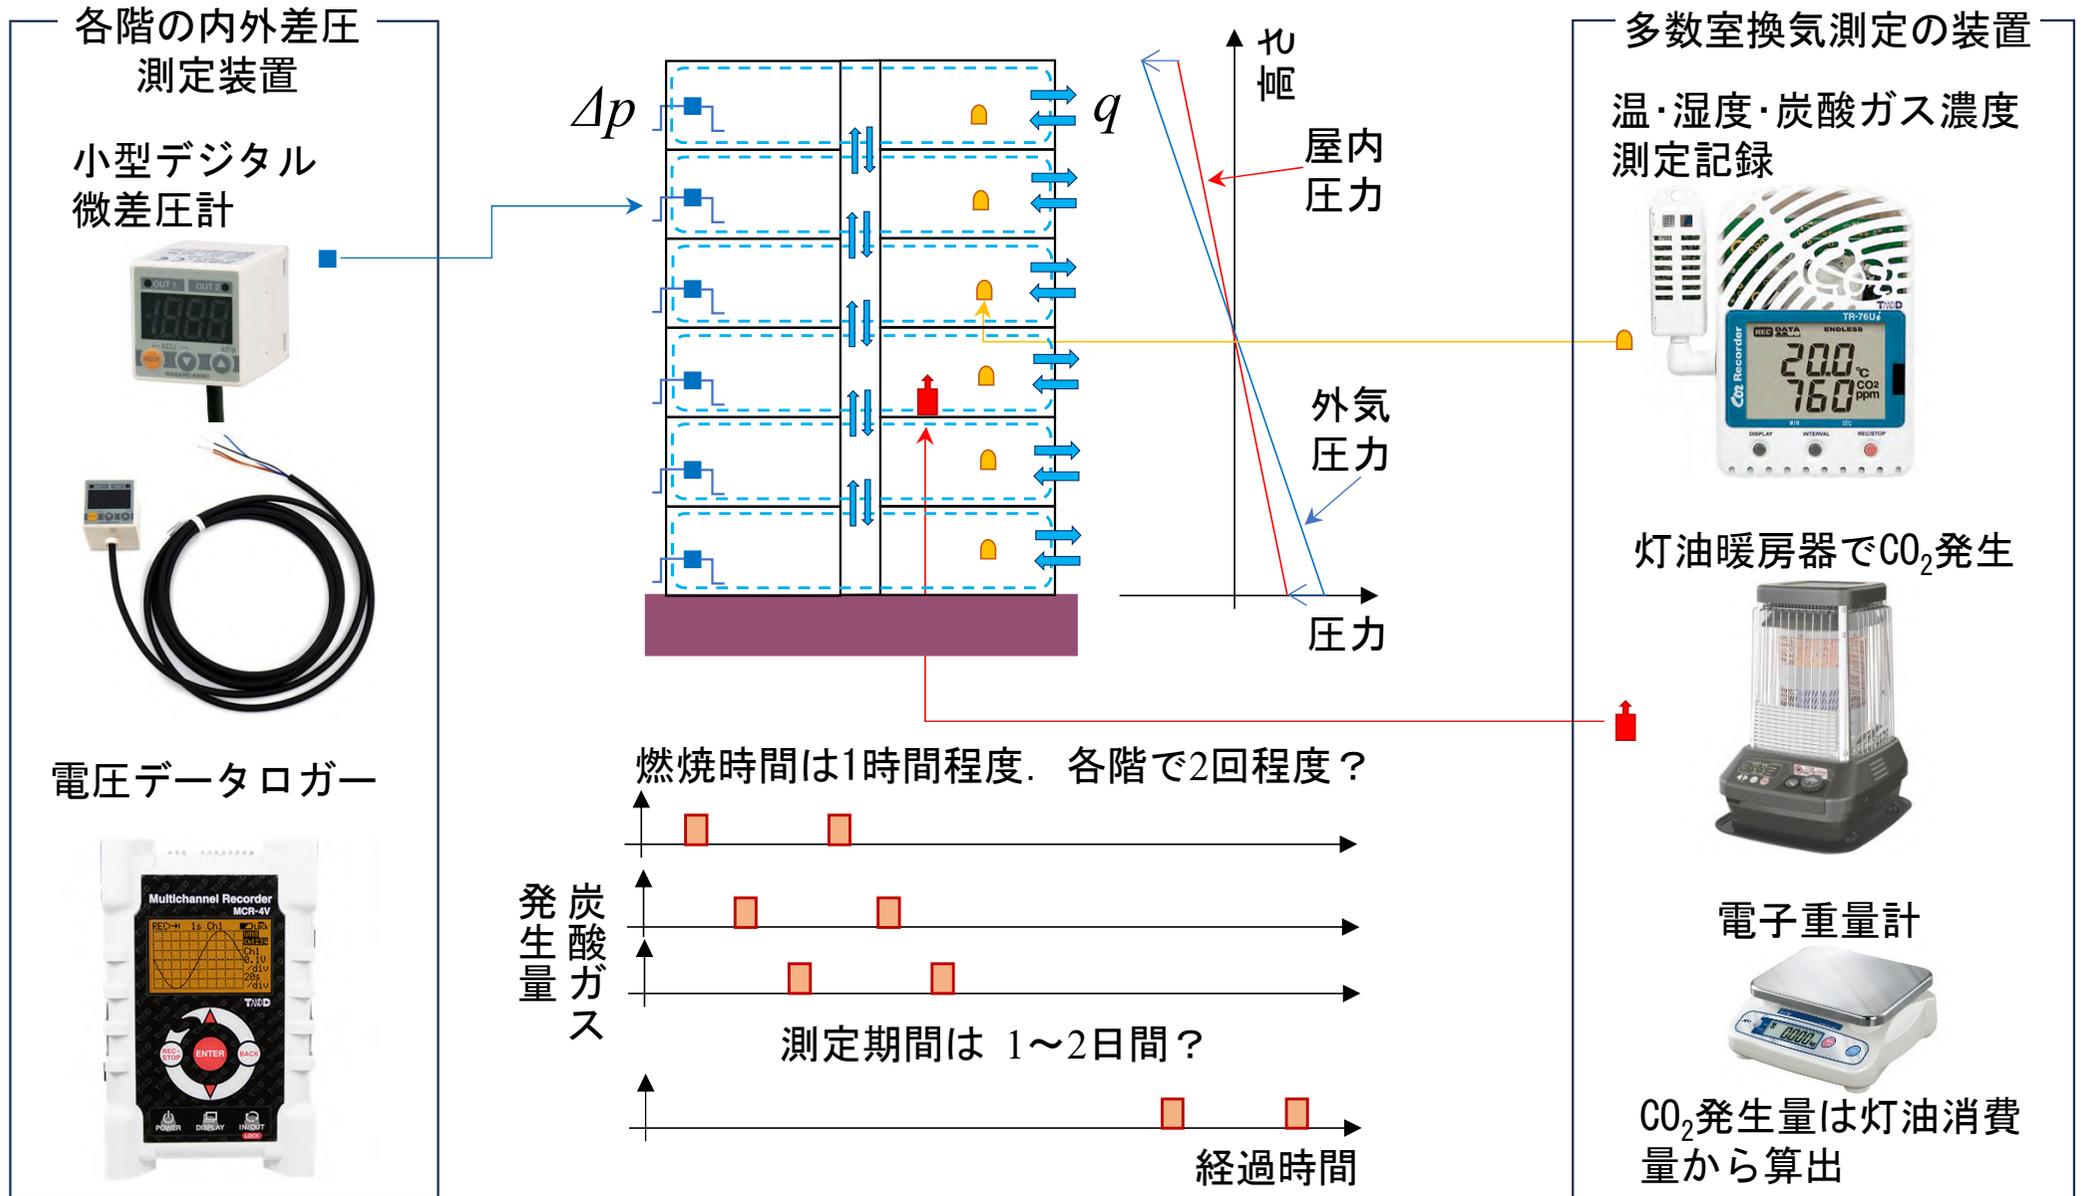

各階と外気との間の風量と内外差圧から最小二乗法で相当隙間面積を求める